



DISEÑO HIDRAULICA ALBERCA
PLANTA HIDRAULICA

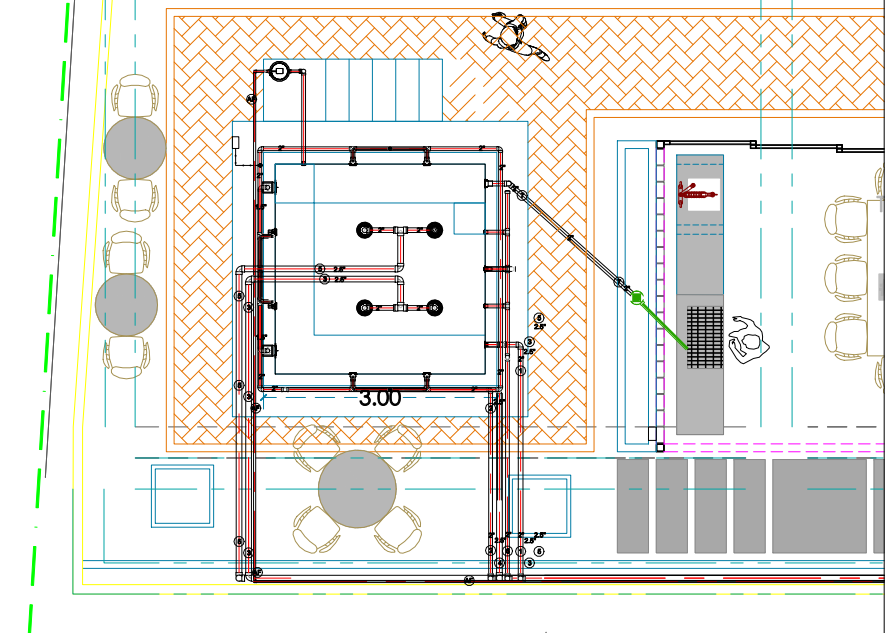


DISEÑO HIDRAULICA CTO MAQUINAS
PLANTA HIDRAULICA


NO.	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CANT.
A	BOQUILLA TUBERIA 1/2" TUBERIA 1/2" ALBERCA	PSA	10	
B	PISTON DE ALBERCA 1/2" TUBERIA 1/2" ALBERCA	PSA	10	
C	BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2" ALBERCA	PSA	10	
D	BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2" ALBERCA	PSA	10	
E	BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2" ALBERCA	PSA	10	
F	BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2" ALBERCA	PSA	10	
G	BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2" ALBERCA	PSA	10	
H	BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2" ALBERCA	PSA	10	
I	BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2" ALBERCA	PSA	10	
J	BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2" ALBERCA	PSA	10	
K	BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2" ALBERCA	PSA	10	
L	BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2" ALBERCA	PSA	10	

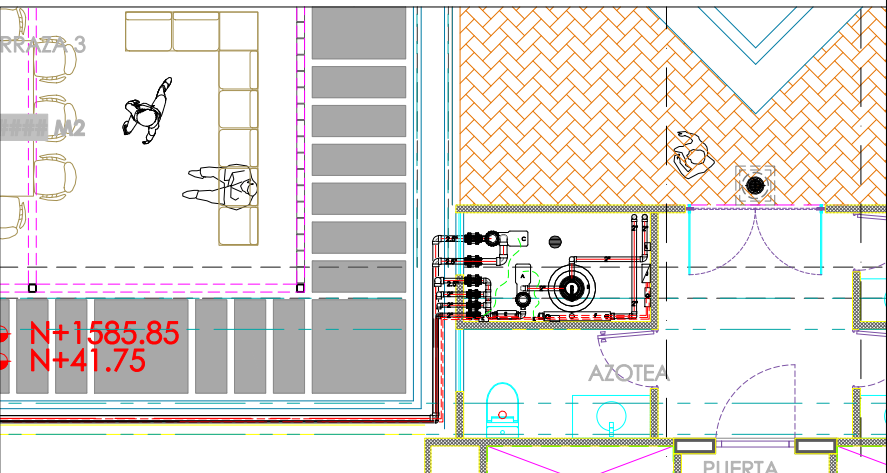


SECCION LONGITUDINAL ALBERCA
RAMAL HIDRAULICA

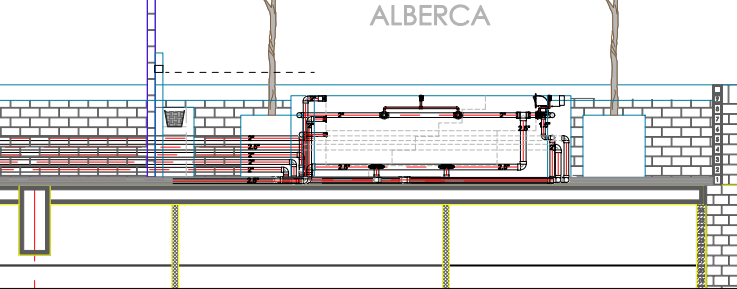


SECCION LONGITUDINAL CTO MAQ
RAMAL HIDRAULICA

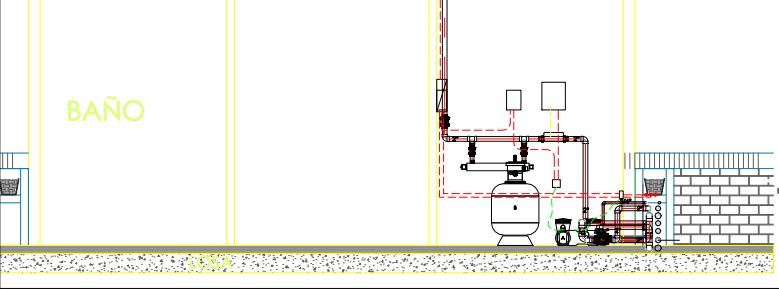

SECCION TRANSVERSAL ALBERCA
RAMAL HIDRAULICA

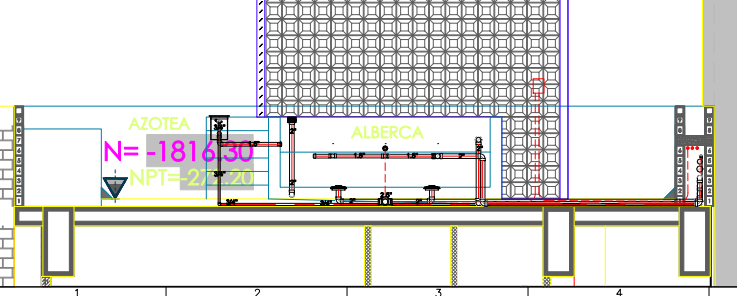

DISEÑO HIDRAULICA SOLAR & BOMBA CALOR
PLANTA HIDRAULICA CTO MAQ

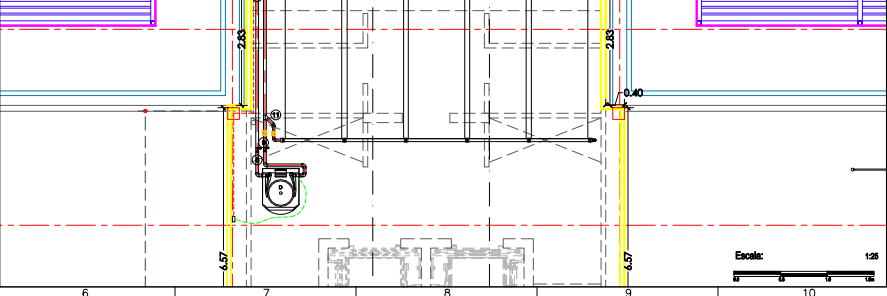

Nombre y dirección de la empresa
ALBERTEC
Av. Vallarta # 4000
Jardines Vallarta
albertecdi@hotmail.com

PROYECTO:
ALBERCA ALCALDE 1000

CLIENTE:
HIDRAULICO
HID - 01

SIMBOLOGIA HIDRAULICA

- ①— Línea de Barredora
- ②— Línea de Desnatador
- ③— Línea de Fondo
- ④— Línea de Retorno Alberca
- ⑤— Línea de Succión hidromasaje
- ⑥— Línea de retorno hidromasaje
- ⑦— Línea demarcas alberca
- ⑧— Línea va Bomba de calor
- ⑨— Línea Retorno Bomba de calor
- ⑩— Línea solar
- ⑪— Línea Retorno solar
- ⑫— Línea de Auto

SIMBOLOGIA ACCESORIOS ALBERCA

NO.	PLANTA	CORTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
01			BOQUILLA DE FONDO 1/2" TUBERIA 1/2"	PSA	04
02			BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2"	PSA	01
03			BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2"	PSA	02
04			BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2"	PSA	04
05			AUTOVAL	PSA	01
06			BOQUILLA 1/2" TUBERIA 1/2"	PSA	01

- NOTAS
- El N.P.T. del cuarto de maquinas deberá estar como mínimo 0.60 m S.N.E.A. para el mejor funcionamiento de los equipos
 - Se requiere en el cuarto de maquinas líneas de llenado para reposición de agua en piscinas de 3/4" (8 gpm)
 - Se requiere líneas de drenaje para retroelevados de 2" y un acaro de achique de 50 x 50 x 50 cm
 - Todos los diámetros de las tuberías están expresados en pulgadas
 - Las dimensiones de las bases para bombas, filtros y/o calentadores se darán en obra
 - La tubería a utilizar será pvc hidraulico cedule 40

REVISIONES	
Nº	CORRECCIONES

PROYECTISTA O DISEÑADOR:
Arq. Jonathan Salinas Cárdenas

EMPRESA:

FECHA: 08/25/24

Nº PLANO: 1 / 1 ESC: 1:100

REVISÓ Y APROBÓ

Ing. Iulio Morales Orozco